



บริษัท เอดดี ฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรอมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)



## Safety shut-off valve JS AV

Technical Information · GB

2 Edition 05.18

- For positive pressure with over-pressure shut-off
- DN 25, DN 40: with under-pressure shut-off
- Large adjusting range for trip pressure
- DN 25, DN 40: no purge line required
- EC type-tested and certified



EMC CE



บริษัท ออดีดี้ เฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรอมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Contents

Safety shut-off valve JSBV .....	1
Contents .....	2
1 Application .....	3
1.1 Example of application.....	4
2 Certification .....	5
3 Function .....	6
3.1 JSBV 25 – 40.....	6
3.2 JSBV 50 – 100 .....	7
4 Flow rate .....	8
5 Selection .....	9
5.1 Type code .....	9
6 Project planning information .....	10
6.1 Installation.....	10
7 Accessories .....	11
7.1 Reset lever.....	11
7.2 Position switch for remote indication .....	11
8 Technical data .....	12
8.1 Spring table.....	13
8.1.1 JSBV 25 – 40../1, JSBV 25 – 40../2.....	13
8.1.2 JSBV 50 – 100.....	13
8.2 Dimensions .....	14
8.2.1 SAV 25 – 40 with Rp internal thread to ISO 7-1 or PN 16 flange to ISO 7005.....	14
8.2.2 JSBV 25 – 40 with NPT internal thread .....	14
8.2.3 JSBV 50 – 100 with PN 16 flange to ISO 7005 .....	15
8.2.4 JSBV 50 – 100 with ANSI flange .....	15
9 Maintenance cycles .....	16



บริษัท ออดีดี้ เฟอร์เนส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรัมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Application

### 1 Application



JSAV 25



JSAV 40



JSAV 50 – 100

Controls which are connected downstream of a gas pressure regulator are secured against excess gas pressure.

If the required operating conditions are not met, the gas supply is shut off.

A safety shut-off valve is required in accordance with EN 746-2 for all gas pressure control systems in which the controls downstream of the gas pressure regulator are not resistant to the supply pressure.



บริษัท เอดดี ฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**


44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรอมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Application

### 1.1 Example of application

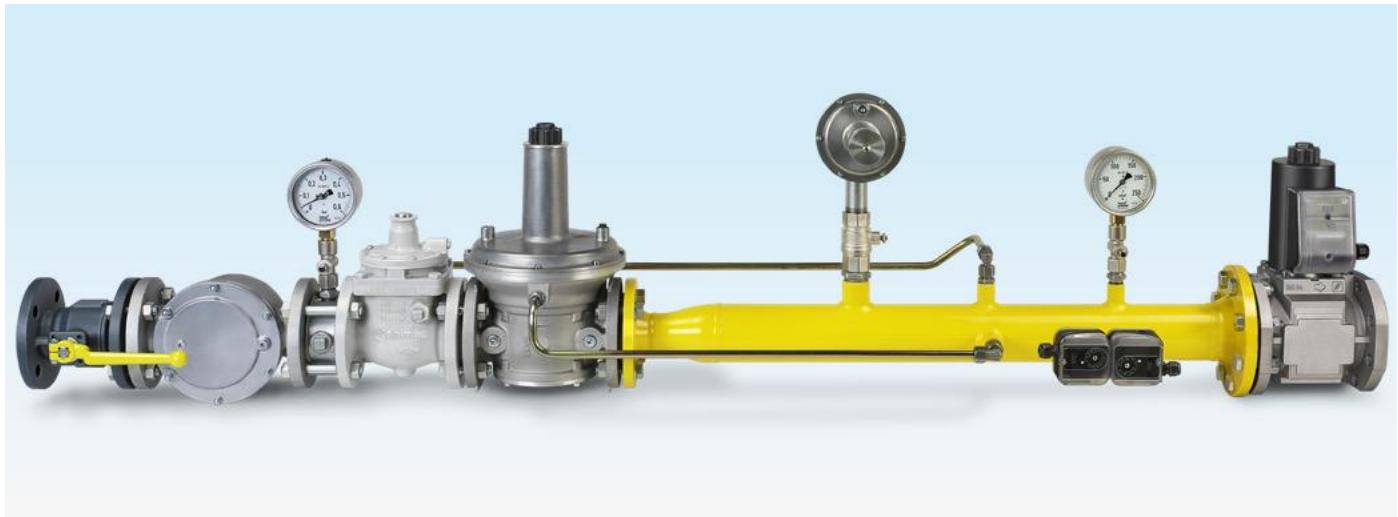

The JSAV protects all controls downstream of the gas pressure regulator in the gas inlet section.



บริษัท เอดดี ฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออฟฟิต: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Certification

### 2 Certification

Certificates – see Docuthek.

#### EU certified pursuant to



Regulation:

- Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426

Directive

- Pressure Equipment Directive (2014/68/EC), Class A: JSBV

25 – 40 with over-pressure/under-pressure shut-off

- Pressure Equipment Directive (2014/68/EC),

Class B

JSBV 25 – 40 with over-pressure shut-off JSBV

50 – 100 with over-pressure shut-off

Standards:

- DIN EN 14382:2009

#### Eurasian Customs Union



The product JSBV meets the technical specifications of  
the Eurasian Customs Union.



บริษัท เอดดี ไฟว์เนส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรัมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170


โทร: 02-888-3472 โทร: ออกเมน:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Function

### 3 Function

#### 3.1 JSAV 25 – 40

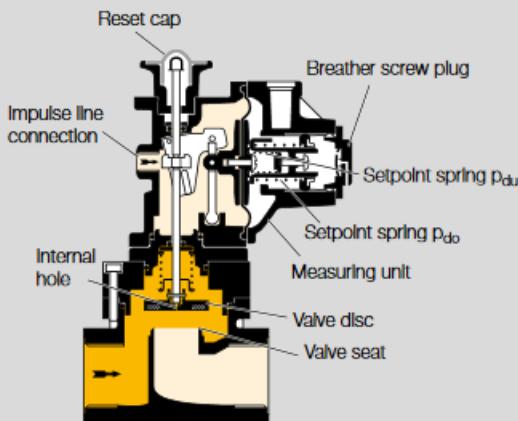

The upper trip pressure is set using the outer setpoint spring in the measuring unit. The lower trip pressure is set using the inner spring in the measuring unit. The JSAV measures the pressure downstream of the gas pressure regulator via an external impulse line.

The JSAV closes once the set trip pressure has been reached. The valve disc is pressed onto the valve seat and thus shuts off the gas supply safely.

The position of the valve disc can be seen through the transparent reset cap.

The JSAV is manually reset. To do so, the pressure in the impulse line must be between the upper and lower trip pressure.

First, unscrew and remove the breather screw plug. Then loosen the reset cap. By pulling the reset cap slightly, the pressure is equalized via an internal hole in the valve disc. Once pressure equalization is complete, the reset cap can be lifted easily and the valve disc is engaged in the open position.

A relief line is not required on the measuring unit because a maximum of 30 l/h can escape via the hole in the breather screw plug.



บริษัท เอดดี ฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**


44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรอมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Function

### 3.2 JSBV 50 – 100

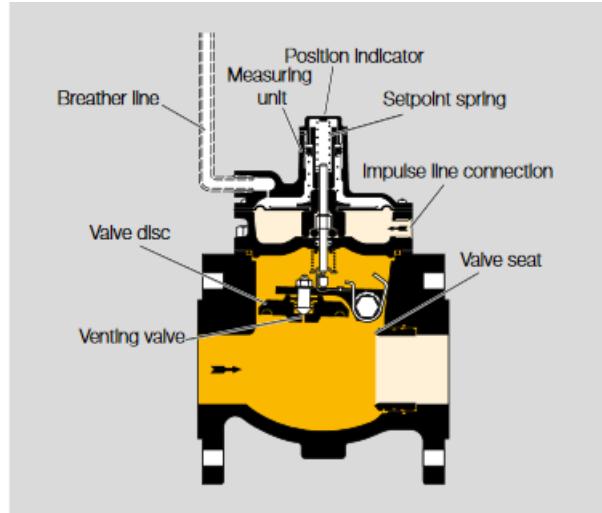

The trip pressure is set using the setpoint spring in the measuring unit. The JSBV measures the pressure downstream of the gas pressure regulator via an external impulse line.

The JSBV closes once the set trip pressure has been reached. The valve disc is pressed onto the valve seat and thus shuts off the gas supply safely.

The device can simply be manually reset. The pressure in the impulse line must be distinctly below the trip pressure.

To begin with, a pressure equalization is carried out via the integrated venting valve in the valve disc using the supplied reset lever. Afterwards, the valve disc is fully opened and finally engages.

A breather line must be connected to the measuring unit to ensure that the closing function is activated as soon as the trip pressure is exceeded. A visual position indicator to show the current position of the device can be implemented by means of an electric switch as an option, see page 11 (Accessories).

The free-flow valve design allows for a very large flow rate despite a compact design.



บริษัท ออดีดี้ เฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO., LTD.**


44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรอมสพน์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Flow rate

### 4 Flow rate

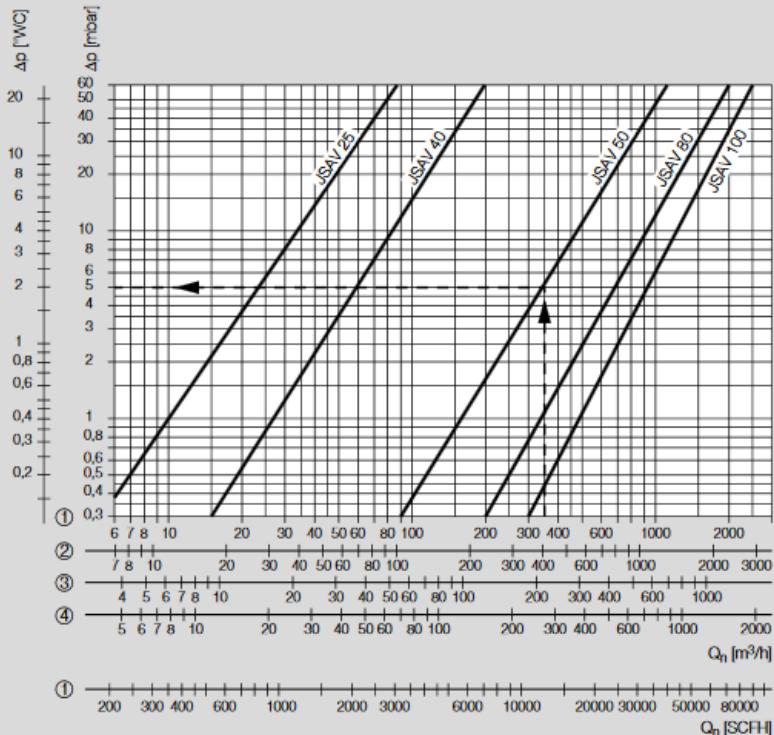

#### Reading instructions:

When determining the pressure loss, operating cubic metres must be entered. Then the pressure loss  $\Delta p$  read must be multiplied by the absolute pressure in bar (positive pressure + 1) to account for the change in the medium's density.

Example:

inlet pressure  $p_u$  (positive pressure) = 4 bar,

gas type: natural gas,  
operating flow rate  $Q_b = 350 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  
selected in the diagram: JS AV 50,  
 $\Delta p$  from diagram = 5 mbar,  
 $\Delta p = 5 \text{ mbar} \times (1 + 4) = 25 \text{ mbar}$  on JS AV 50

① = natural gas ( $\rho = 0.80 \text{ kg/m}^3$ )

② = town gas ( $\rho = 0.64 \text{ kg/m}^3$ )

③ = LPG ( $\rho = 2.01 \text{ kg/m}^3$ )

④ = air ( $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ )



บริษัท เอดดี ฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Selection

### 5 Selection

Type	T	R	N	F	A	40	50	/1	/2	-0	-3
JSAV 25	○	●	●			●		●	●	●	
JSAV 40	○	●	●	●		●		●	●		●
JSAV 50	○		●	●			●	●			●
JSAV 80	○			●	●		●	●		●	
JSAV 100	○			●	●		●	●			●

= standard, = available

#### Order example

JSAV 80F50 0

### 5.1 Type code

Code	Description
JSAV	Safety shut-off valve
25 – 100	Nominal size
T	T-product
R	Rp internal thread to ISO 71
N	NPT internal thread
F	PN 16 flange to ISO 7005
A	ANSI flange
40	Inlet pressure pu max. = 4 bar (58 psig)
50	Inlet pressure pu max. = 5 bar (72.5 psig)
/1	Over-pressure shut-off pdo
/2	Over-pressure and under-pressure shut-off pdo/pdu
0	No pressure test point
3	Screw plug at the inlet and outlet



บริษัท ออดีดี้ เฟอร์เนส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรัมสพัน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170


โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Project planning information


### 6 Project planning information

#### 6.1 Installation

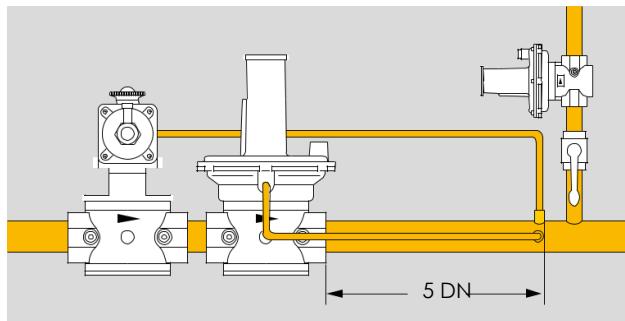


If the controls downstream of the gas pressure regulator are not resistant to the supply pressure, EN 746-2 prescribes a safety shut-off valve upstream and a safety relief valve downstream of the gas pressure regulator – regardless of how high the inlet pressure is.

Ensure that there is sufficient tube length for the impulse line.

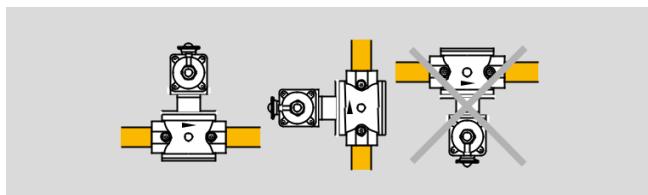


Installation position: vertical or horizontal, never upside down.

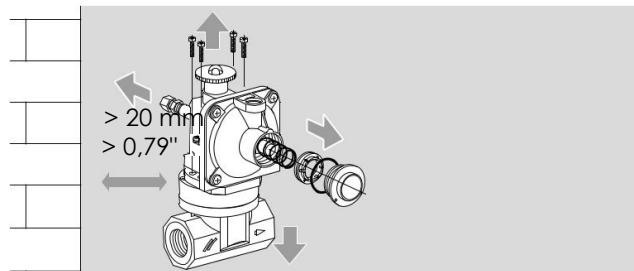

Install the unit free of mechanical stress and so that it is not in contact with masonry (min. distance 20 mm (0,79"')).

Ensure that there is sufficient space for installation, adjustment and maintenance work.

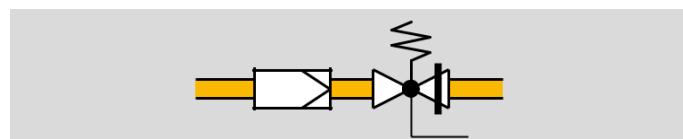

Sealing material and thread cuttings must not be allowed to get into the valve housing. Install a filter upstream of every system.

Do not store or install the unit in the open air.



A breather line must be connected to the measuring unit to maintain the function of the JSAV.



บริษัท เอดดี ฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรอมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258


<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Accessories

### 7 Accessories

#### 7.1 Reset lever

Reset lever to reset JSAV 50 – 100:

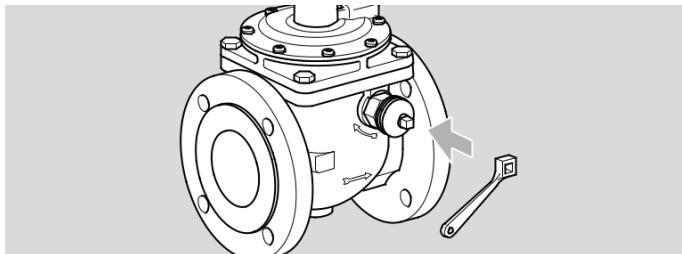

Order No.: 03151140.

#### 7.2 Position switch for remote indication

The position switch can be used for electronic position checks.



Order No.: 03151185.



บริษัท เอดดี ฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรัมสพัน เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออคแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Technical data

### 8 Technical data

Gas type: natural gas, town gas, LPG (gaseous), biogas (max. 0.02 %-by-vol. H<sub>2</sub>S) and air. The gas must be dry in all temperature conditions and must not contain condensate.

Max. inlet pressure pu:

JSAV 25 – 40: 4 bar (58 psig),

JSAV 50 – 100: 5 bar (72.5 psig).

Max. test pressure for testing the JSAV:

inlet and outlet temporarily < 15 min.:

JSAV 25 – 40: 6 bar (87 psig), JSAV 50 – 100: 7.5 bar (109 psig),

Impulse line temporarily < 15 min.:

JSAV 25 – 100: 750 mbar (10.8 psig).

Trip pressures pdo/pdu pre-set at the factory:

upper trip pressure pdo: 120 mbar (48.2 "WC),

JSAV 25 – 40: lower trip pressure pdu: 10 mbar (3.9 "WC).

Trip pressure ranges, see spring table.

Accuracy group: AG 10.

Ambient temperature:

-15 to +60°C (5 to 140°F).

No condensation permitted.

Long-term use in the upper ambient temperature range accelerates the ageing of the elastomer materials and reduces the service life (please contact manufacturer).

Storage temperature: -15 to +40 °C (5 to 104 °F).

Connection for housing:

JSAV..R: Rp internal thread to ISO 7-1,

JSAV..N: NPT internal thread,

JSAV..F: PN 16 flange to ISO 7005,

JSAV..A: ANSI flange.

Connection for impulse line:

JSAV 25 – 40: DN 8 (1/8 NPT), (Ermeto coupling installed).

Connection for impulse line and breather line:

JSAV 50 – 100: DN Rp 1/4 (1/4 NPT).

Housing:

JSAV 25 – 40: AISI,

JSAV 50 – 100: GGG 40.

Diaphragm: NBR.

Valve seat: aluminium.

Valve stem: stainless steel.

Valve disc:

JSAV 25 – 40: steel with vulcanized NBR seal,

JSAV 50 – 100: aluminium with vulcanized NBR seal.



บริษัท ออดีดี้ เฟอร์เนส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรอมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Technical data

### 8.1 Spring table

Various trip pressure ranges can be achieved by using different springs.

#### 8.1.1 JSAV 25 – 40 . . /1, JSAV 25 – 40 . . /2

Upper trip pressure $p_{do}$ [mbar]	Marking ["WC]	Order No.
18-60*	7-23.4*	black
50-80	19.5-31.2	orange
60-110	23.4-42.9	red
100-210**	39-81.9**	dark green
200-350	78-136.5	yellow
280-500	109.2-195	white

Lower trip pressure $p_{du}$ [mbar]	Marking ["WC]	Order No.
8-16**	3.12-6.24**	light blue
16-60	6.24-23.4	brown
60-150	23.4-58.5	violet

\* Approved for pressures from 40 mbar and higher

\*\* Standard spring

#### 8.1.2 JSAV 50 – 100

Trip pressure $p_{do}$ [mbar]	Marking [psig]	Order No.
30-70	0.51-1.02	light blue
60-170*	0.9-2.5	reddish brown
120-220	1.74-3.2	crimson
190-400	2.8-5.8	orange/yellow
300-550	4.35-8	orange/green

\* Standard spring



บริษัท เอดดี ฟอร์นেส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**


44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรัมสพัน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Technical data

### 8.2 Dimensions

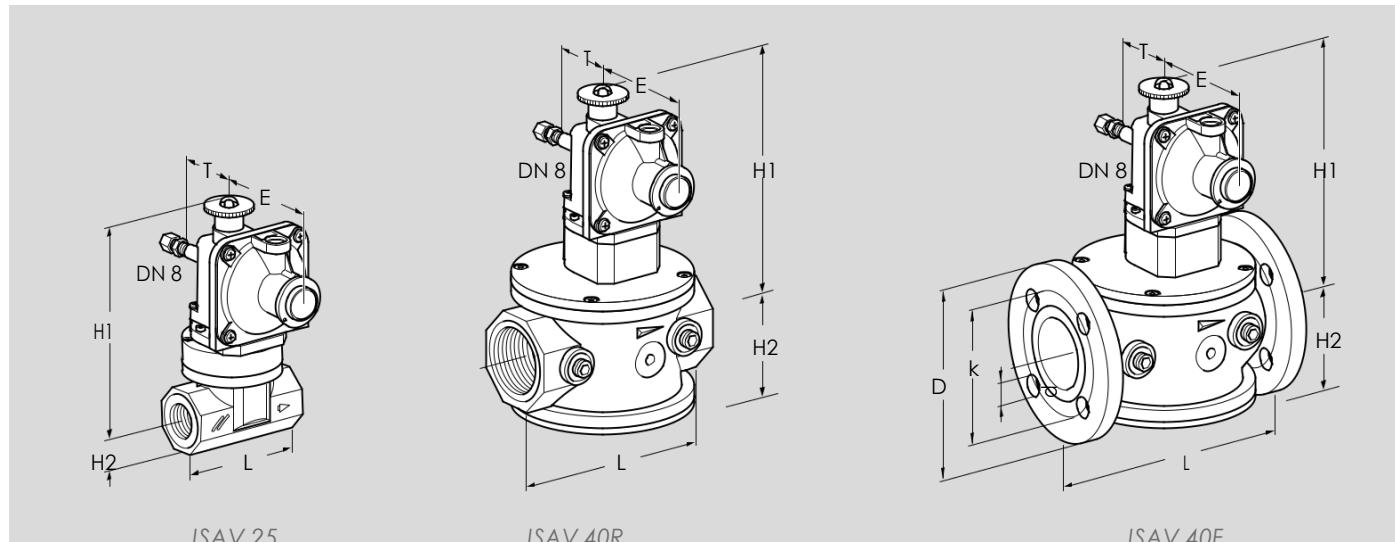

#### 8.2.1 SAV 25–40 with Rp internal thread to ISO 7-1 or PN 16 flange to ISO 7005

Type	Connection	Dimensions [mm]					Flange [mm]		Drillings		Weight [kg]
		H1	H2	L	T	E	D	k	d [mm]	Anzahl	
JSAV 25R40	Rp 1	159	23	91	43	87	—	—	—	—	1
JSAV 40R40	Rp 1½	206	51	150	43	87	—	—	—	—	2.3
JSAV 40F40	DN 40	187	75	200	43	87	150	110	18	4	3.1

#### 8.2.2 JSAV 25–40 with NPT internal thread

Type	Connection	Dimensions [inch]						Weight	
		H1	H2	L	T	E	[lbs]		
JSAV 25TN40	1 NPT	6.26	0.91	3.58	1.70	3.42	—	2.2	—
JSAV 40TN40	1½ NPT	8.11	2.00	5.91	1.70	3.42	—	4.85	—



บริษัท ออดีดี้ เฟอร์นেส จำกัด


**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรัมสพัน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

### Technical data

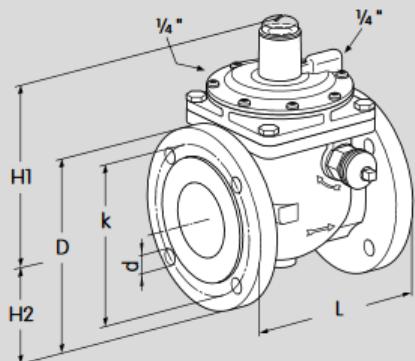

#### 8.2.3 JSAV 50 – 100 with PN 16 flange to ISO 7005

Type	Connection	Dimensions [mm]			Flange [mm]		Drillings		Weight [kg]
		H1	H2	L	D	k	d [mm]	Number	
JSAV 50F50	DN 50	187	83	180	165	125	18	4	13
JSAV 80F50	DN 80	200	100	220	200	160	18	8	17
JSAV 100F50	DN 100	226	110	270	220	180	18	8	24

#### 8.2.4 JSAV 50 – 100 with ANSI flange

Type	Connection	Dimensions [inch]			Flange [inch]		Drillings		Weight [lbs]
		H1	H2	L	D	k	d [inch]	Number	
JSAV 50TA50	DN 50	7.36	3.27	7.09	6.50	4.92	0.71	4	28.6
JSAV 80TA50	DN 80	7.87	3.94	8.66	7.87	6.30	0.71	4	37.4
JSAV 100TA50	DN 100	8.90	4.33	10.63	8.66	7.09	0.71	8	52.8



บริษัท เอดดี เฟอร์เนส จำกัด

**ADD FURNACE CO.,LTD.**

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองเตยรอมสพน์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: [sales@add-furnace.com](mailto:sales@add-furnace.com)

## Maintenance cycles

---

### 8..3 Converting units

see [www.adlatus.org](http://www.adlatus.org)

### 9 Maintenance cycles

At least once a year, twice a year in the case of biogas.